




LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
	Idrante ESISTENTE a muro UNI145 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Idrante NUOVO a muro UNI145 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Estintore
	Attacco per autopompa - Gruppo di mandata UNI 10779 ø2"½ 1xUNI170
	Idrante Soprasuolo UNI70



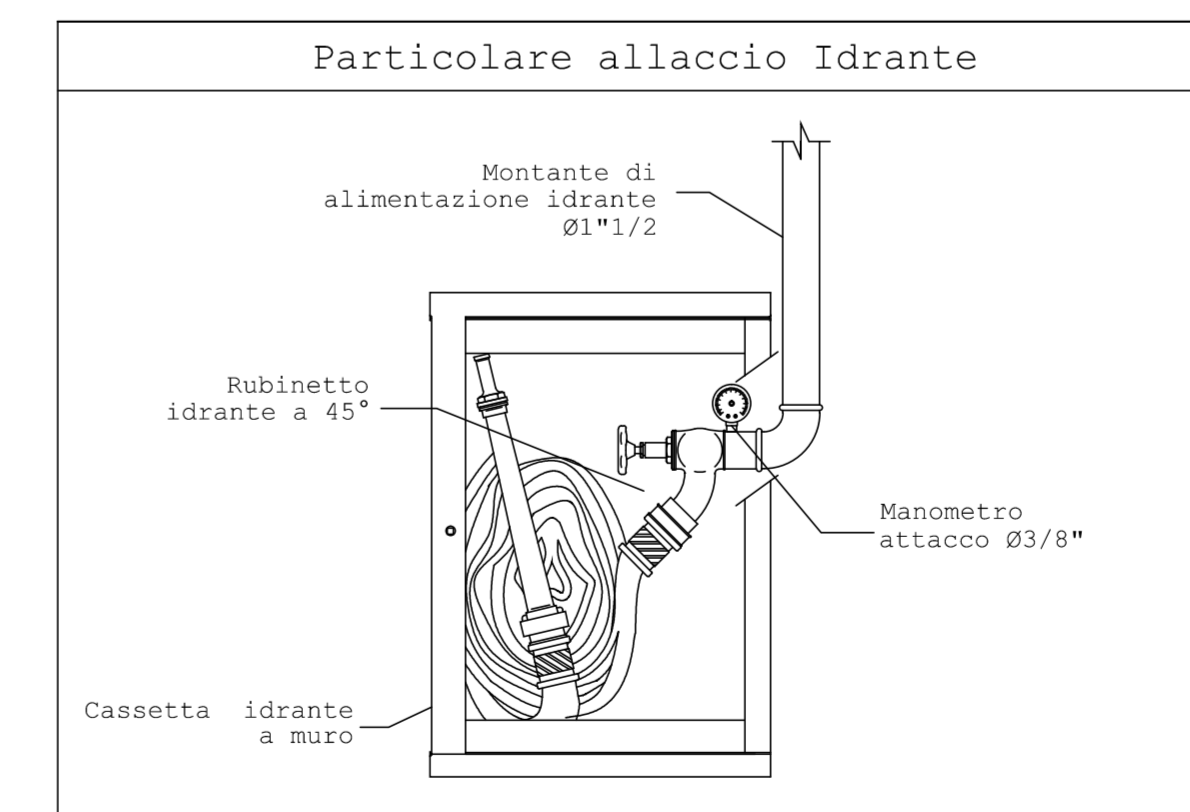

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"
CATANZARO



REV	DATA	DESCRIZIONE	Elaborato	CONTROLLATO	APPROVATO
1					

treengineering
ing. Pietro SCALAMANDRE'
p.i. Raffaele LEONE

Progettazione Impianti Tecnologici
Traversa Casaliore, 25 - 88100 CATANZARO
www.treengineering.it
+39 0961 47138

Comune: Catanzaro	Codice: Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro
<p>Adeguamento del P.O. Pugliese ai fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015</p>	
Elaborato:	IA - P3
Scala:	1:200
Descrizione:	Impianto Estinzione Incendi Dispositivi di protezione attiva Piano Terzo
Disegnato:	27 Ottobre 2017
Nome file:	IA.dwg